

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1	<p>В целях строительства КВЛ-10-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ от оп.№196 ЛЭП-1014 ПС Стексово (цель установления публичного сервитута)</p>	
2	Кадастровый номер	Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут
	52:51:0900015:222	Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н
	52:51:0130008:1	Нижегородская область, Ардатовский район, вблизи с. Хохлово
	52:51:0130008:9	Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Ардатовский, в 3 км восточнее с. Хохлово
	52:51:0000000:66	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Ардатовский, дор 0110
	52:51:0900015:63	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Идеал. Участок находится примерно в 3,10 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл, р-н Ардатовский
3	<p>Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 607130, Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.28, каб.2 Телефон: 8 (831)795-01-46, official@adm.ard.nnov.ru время приема: по предварительной записи (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)</p>	
4	<p>Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 607130, Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.28, каб.2 official@adm.ard.nnov.ru В соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)</p>	
5	<p>https://ardatov.nobl.ru/ (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута)</p>	
6	<p>Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Центр и Приволжье» Россия, г. Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.33 info@nn.mrsk-cp.ru</p>	
7	<p>Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)</p>	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в интересах ПАО «Россети Центр и Приволжье» в целях:
«Строительство
КВЛ-10-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ от оп.№196 ЛЭП-1014 ПС Стексово». Заявитель дог.
№521099342 от 25.05.2022г»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, село Кологреево
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P± ΔP)	3264 м ² ± 20 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат 52.2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод опреде- ления координат характер- ной точки	Средняя квадратиче- ская погреш- ность поло- жения харак- терной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410141,52	2179147,80	аналитический	0,10	-
2	410137,41	2179168,42	аналитический	0,10	-
3	410132,20	2179167,39	аналитический	0,10	-
4	410128,32	2179166,61	аналитический	0,10	-
5	410128,52	2179165,01	аналитический	0,10	-
6	410119,94	2179164,16	аналитический	0,10	-
7	410101,97	2179162,36	аналитический	0,10	-
8	410093,42	2179161,50	аналитический	0,10	-
9	410088,94	2179163,19	аналитический	0,10	-
10	410075,23	2179158,81	аналитический	0,10	-
11	410018,48	2179145,98	аналитический	0,10	-
12	409977,99	2179134,88	аналитический	0,10	-
13	409951,49	2179125,94	аналитический	0,10	-
14	409932,29	2179114,61	аналитический	0,10	-
15	409910,82	2179099,22	аналитический	0,10	-
16	409889,42	2179081,43	аналитический	0,10	-
17	409859,28	2179060,89	аналитический	0,10	-
18	409834,78	2179044,93	аналитический	0,10	-
19	409820,62	2179030,58	аналитический	0,10	-
20	409805,87	2179015,32	аналитический	0,10	-
21	409794,74	2179005,78	аналитический	0,10	-
22	409779,17	2178996,89	аналитический	0,10	-
23	409750,05	2178983,03	аналитический	0,10	-
24	409687,62	2178964,03	аналитический	0,10	-
25	409669,83	2178956,69	аналитический	0,10	-
26	409655,38	2178948,30	аналитический	0,10	-
27	409624,50	2178922,10	аналитический	0,10	-
28	409599,89	2178900,36	аналитический	0,10	-
29	409577,98	2178883,54	аналитический	0,10	-
30	409550,24	2178865,52	аналитический	0,10	-
31	409458,04	2178823,66	аналитический	0,10	-
32	409399,82	2178812,78	аналитический	0,10	-
33	409400,93	2178742,91	аналитический	0,10	-
34	409388,93	2178723,23	аналитический	0,10	-

35	409371,79	2178707,82	аналитический	0,10	-
36	409346,92	2178706,94	аналитический	0,10	-
37	409312,62	2178707,78	аналитический	0,10	-
38	409297,18	2178714,61	аналитический	0,10	-
39	409285,16	2178750,52	аналитический	0,10	-
40	409272,87	2178821,40	аналитический	0,10	-
41	409249,04	2178813,65	аналитический	0,10	-
42	409204,87	2178784,90	аналитический	0,10	-
43	409142,77	2178723,21	аналитический	0,10	-
44	409126,24	2178722,16	аналитический	0,10	-
45	409110,67	2178727,48	аналитический	0,10	-
46	409103,19	2178730,04	аналитический	0,10	-
47	409074,32	2178852,03	аналитический	0,10	-
48	409073,80	2178854,45	аналитический	0,10	-
49	409083,00	2178856,47	аналитический	0,10	-
50	409081,71	2178861,58	аналитический	0,10	-
51	409074,78	2178859,83	аналитический	0,10	-
52	409074,17	2178862,81	аналитический	0,10	-
53	409062,54	2178860,46	аналитический	0,10	-
54	409063,36	2178856,40	аналитический	0,10	-
55	409061,51	2178855,87	аналитический	0,10	-
56	409062,49	2178851,97	аналитический	0,10	-
57	409071,80	2178854,01	аналитический	0,10	-
58	409072,26	2178852,02	аналитический	0,10	-
59	409101,47	2178728,51	аналитический	0,10	-
60	409111,10	2178725,22	аналитический	0,10	-
61	409125,93	2178720,14	аналитический	0,10	-
62	409143,65	2178721,26	аналитический	0,10	-
63	409206,15	2178783,37	аналитический	0,10	-
64	409249,97	2178811,87	аналитический	0,10	-
65	409271,28	2178818,81	аналитический	0,10	-
66	409283,24	2178749,92	аналитический	0,10	-
67	409295,85	2178713,09	аналитический	0,10	-
68	409312,10	2178705,85	аналитический	0,10	-
69	409346,89	2178704,95	аналитический	0,10	-
70	409372,55	2178705,81	аналитический	0,10	-
71	409390,47	2178721,92	аналитический	0,10	-
72	409402,90	2178742,52	аналитический	0,10	-
73	409401,87	2178811,17	аналитический	0,10	-
74	409458,49	2178821,77	аналитический	0,10	-
75	409551,10	2178863,73	аналитический	0,10	-
76	409578,92	2178881,74	аналитический	0,10	-
77	409601,19	2178898,84	аналитический	0,10	-
78	409625,78	2178920,57	аналитический	0,10	-

79	409656,53	2178946,66	аналитический	0,10	-
80	409670,73	2178954,91	аналитический	0,10	-
81	409688,32	2178962,16	аналитический	0,10	-
82	409750,54	2178981,09	аналитический	0,10	-
83	409779,94	2178995,04	аналитический	0,10	-
84	409795,72	2179004,03	аналитический	0,10	-
85	409807,29	2179013,92	аналитический	0,10	-
86	409820,71	2179028,55	аналитический	0,10	-
87	409836,14	2179043,47	аналитический	0,10	-
88	409860,42	2179059,26	аналитический	0,10	-
89	409890,71	2179079,91	аналитический	0,10	-
90	409912,03	2179097,63	аналитический	0,10	-
91	409933,44	2179112,98	аналитический	0,10	-
92	409952,26	2179124,10	аналитический	0,10	-
93	409978,51	2179132,96	аналитический	0,10	-
94	410019,01	2179144,06	аналитический	0,10	-
95	410075,76	2179156,89	аналитический	0,10	-
96	410089,05	2179161,18	аналитический	0,10	-
97	410093,51	2179159,50	аналитический	0,10	-
98	410102,02	2179160,36	аналитический	0,10	-
99	410119,99	2179162,16	аналитический	0,10	-
100	410128,51	2179163,01	аналитический	0,10	-
101	410129,31	2179145,39	аналитический	0,10	-
102	410135,98	2179146,75	аналитический	0,10	-
1	410141,52	2179147,80	аналитический	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод опреде- ления коорди- нат характер- ной точки	Средняя квадратиче- ская погреш- ность поло- жения харак- терной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
	-	-		-	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат 52.2

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-		-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Схема расположения границ публичного сервитута

с. Кологреево

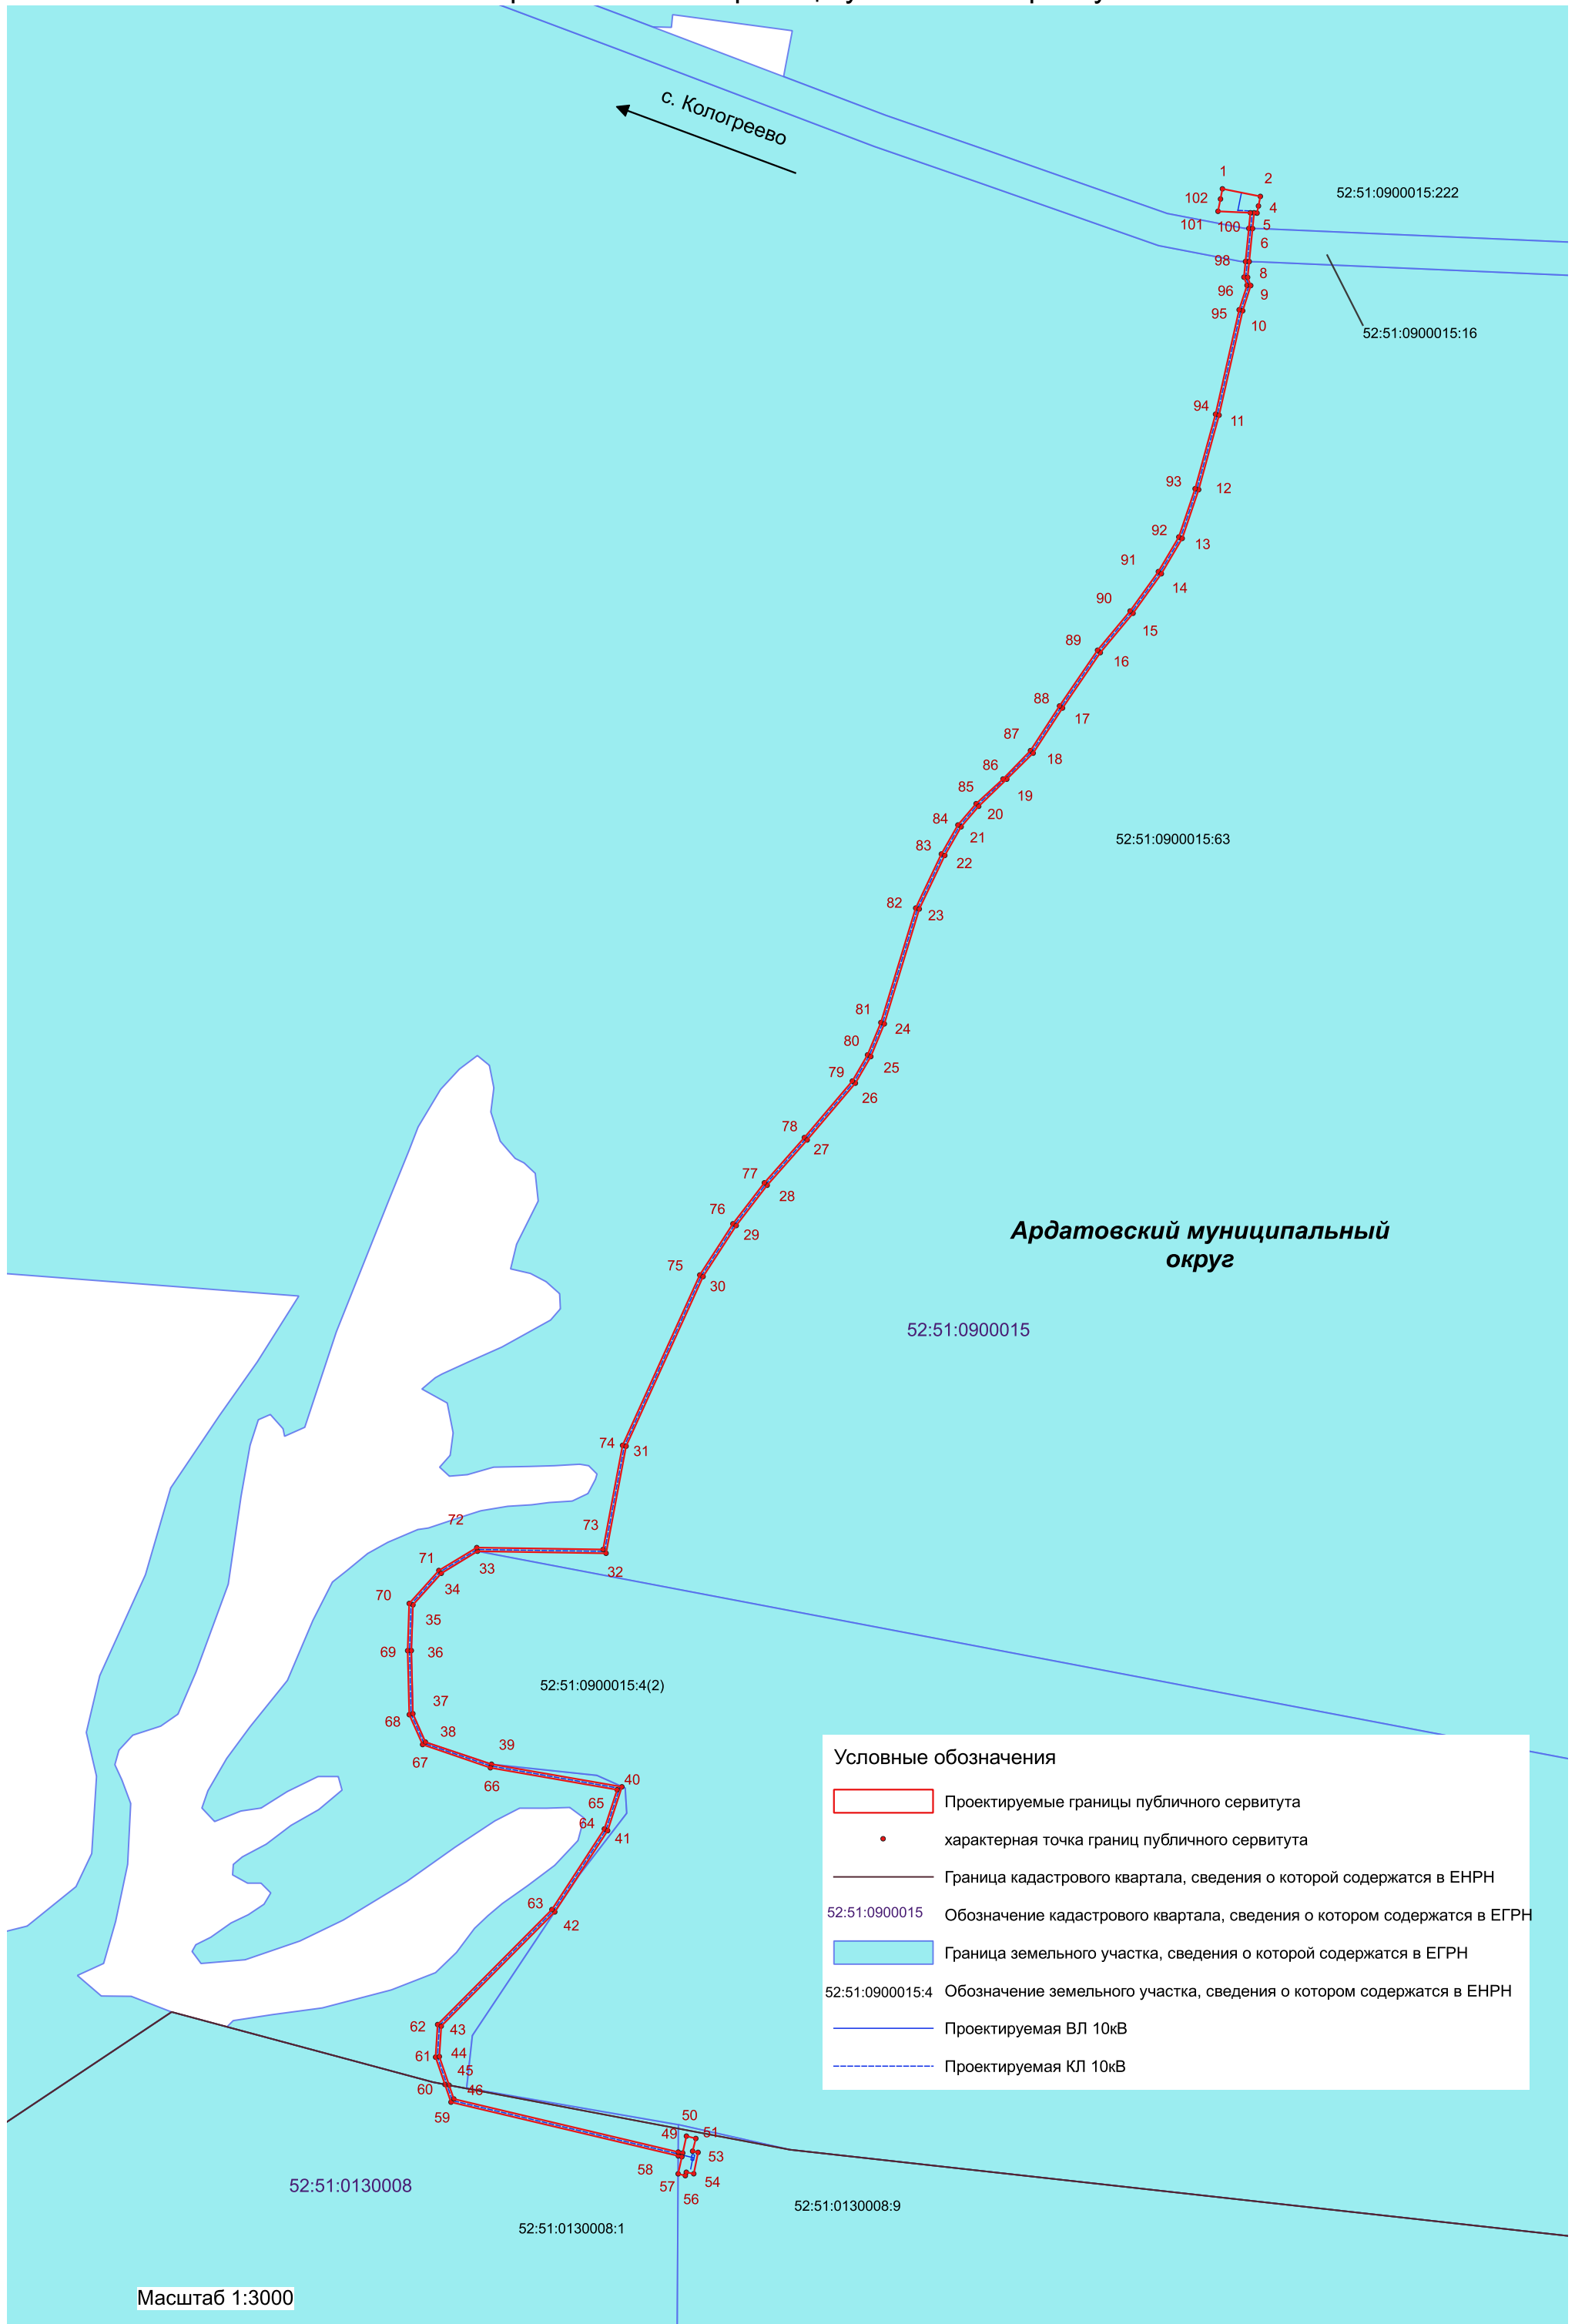

Ардатовский муниципальный округ

Условные обозначения

- Проектируемые границы публичного сервитута
- характерная точка границ публичного сервитута
- Граница кадастрового квартала, сведения о которой содержатся в ЕНРН
- 52:51:0900015 Обозначение кадастрового квартала, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- Граница земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН
- 52:51:0900015:4 Обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕНРН
- Проектируемая ВЛ 10кВ
- Проектируемая КЛ 10кВ

Масштаб 1:3000